



SECRET SYSTEM

Modula Pool - Exclusive

SS01-X

Posti - Places 4 distesi - lying 2 seduti - sitting

Totale posti: 6
Total seats: 6

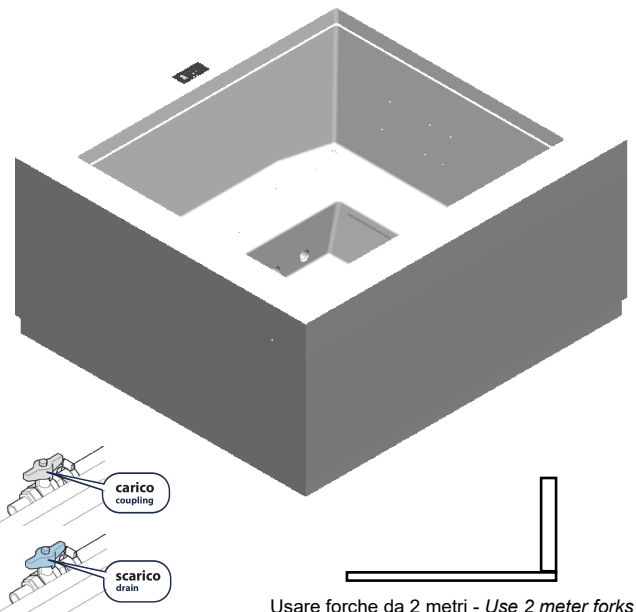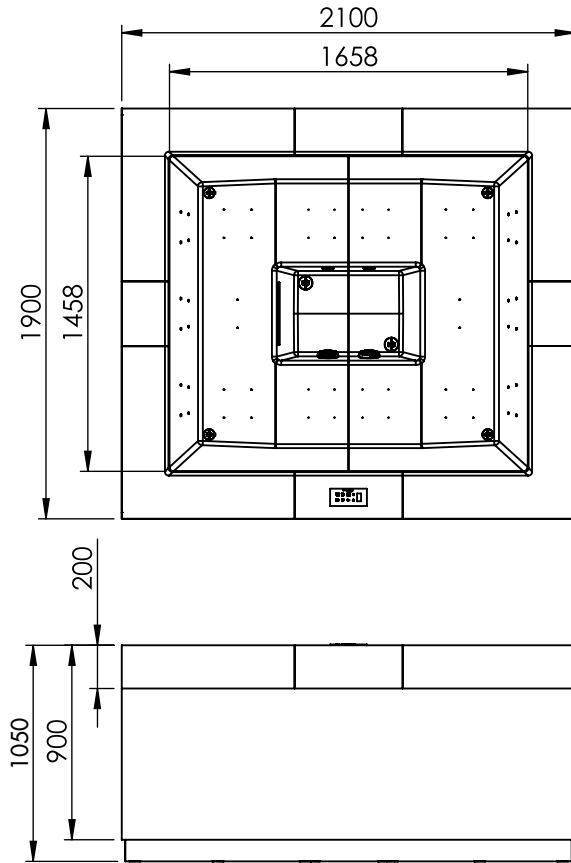


Usare forche da 2 metri - Use 2 meter forks

Dati tecnici elettrici - Electric technical data

Tensione - Voltage	V	230
Frequenza - Frequency	Hz	50
Potenza assorbita max - Max input	kW	3,12
Potenza pompa massaggio - Massage pump power	kW	2,2
Potenza pompa filtraggio - Filtering pump power	kW	0,12
Potenza soffiante (blower) - Blowing power (blower)	kW	0,7
Potenza riscaldatore - Heating Power	kW	3
Assorbimento - Absorption	A	13

Dati elettrici - Technical data

Zona per ispezione impianto
Inspectional plant zone



Carico acqua - Water coupling	mm	20
Scarico acqua - Water drainage	mm	20
Peso a vuoto - Empty weight	kg	600
Peso Operativo - Operating weight	kg	2581
Capacità acqua - Water capacity	l	1501
Carico sul pavimento - Floor loading	kg/m ²	1084
Dimensioni - Dimensions	mm	2100x1900x1050
TRASPORTO - TRANSPORT		
Dimensioni imballo (circa) - Package dimensions (about)	mm	2300x2100x1400
Peso (circa) - Weight about	kg	650

SECRET SYSTEM



Modula Pool - Exclusive

SS01-X

Schema di installazione

Installation scheme

**L'INSTALLAZIONE
DEVE AVVENIRE
A PAVIMENTO FINITO**
*INSTALLATION
MUST BE CARRIED OUT
ON FINISHED FLOOR*

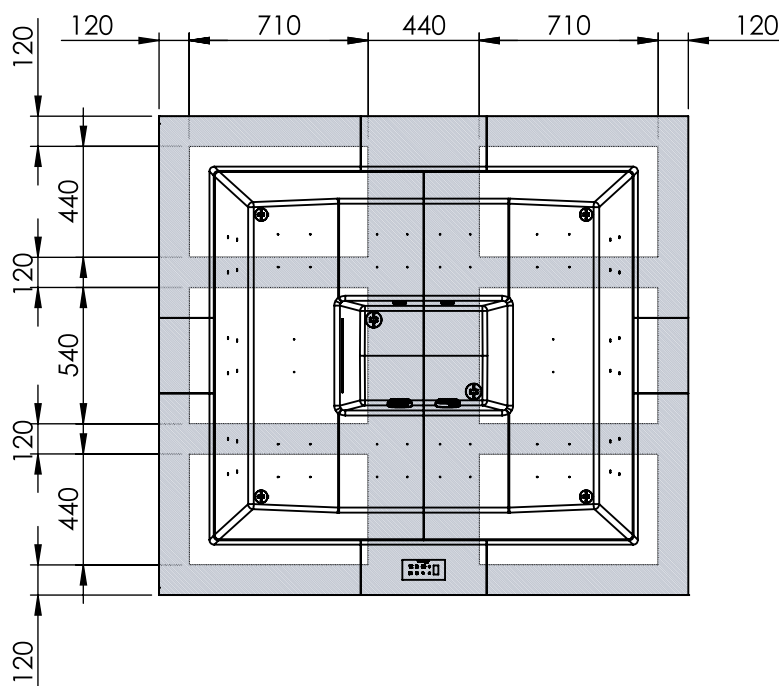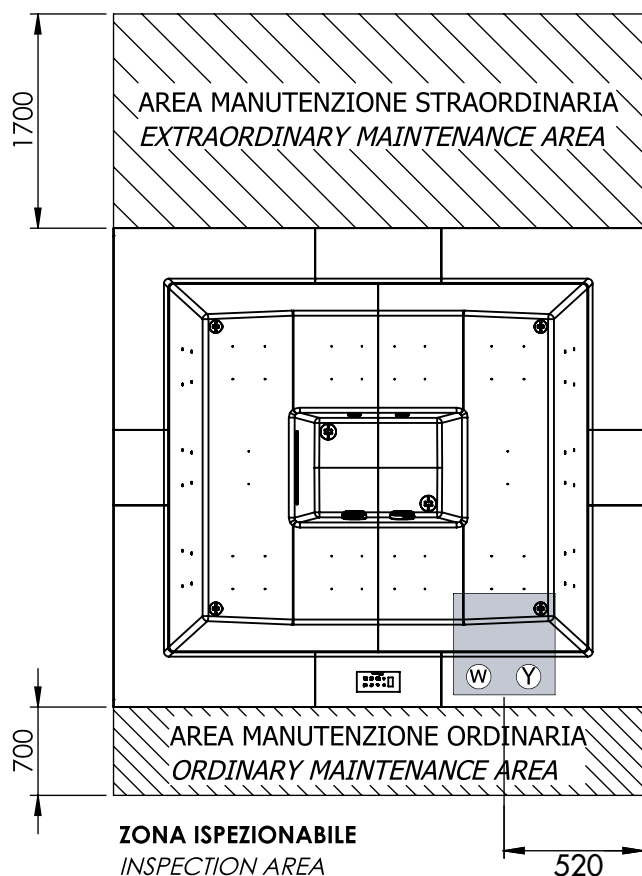

SCHEMA PER EVENTUALI RINFORZI A PAVIMENTO
SCHEME FOR FLOOR REINFORCEMENTS

Y Pozzetto uscita cavi per allacciamento elettrico IPX5
Tensione (consultare tabella sulla prima pagina):
-uscita cavo alimentazione appropriato
all'assorbimento (consultare la tabella sulla prima
pagina) Ø10

W Carico/scarico

Y *Outlet power-supply for electric connection IPX5
Voltage (see table on the back of first page):
-Outlet power-supply cable near the absorption
(see the table on the back of first page) Ø10*

W *Coupling/drain*

Accertarsi che l'impianto dello stabile sia conforme alle disposizioni del paese di utilizzo e protetto da un interruttore differenziale. Accertarsi che l'impianto di messa a terra sia efficiente e conforme alle disposizioni del paese di utilizzo. Il collegamento elettrico dell'impianto va eseguito in modo fisso e permanente e deve essere controllato da un interruttore omnipolare con apertura dei contatti di almeno 3 mm, deve avere un potere di interruzione adeguato all'assorbimento del prodotto e deve essere posto lontano da possibili erogazioni o spruzzi d'acqua. Il cavo di alimentazione deve essere del tipo H05 a tre o cinque conduttori (a seconda della tensione di alimentazione), le cui sezioni siano adeguate all'assorbimento dell'impianto. Per il passaggio nelle pareti di detto cavo, usare l'apposito tubo corrugato di tipo PT. La responsabilità del costruttore decade nel caso in cui i componenti elettrici dell'apparecchio, vengano manomessi o sostituiti con ricambi non originali e/o non riconosciuti conformi dal costruttore.

Ensure that the building appliance complies with the user's country provisions. The electrical connection of the installation should be performed in a fixed and permanent way and must be controlled by an omnipolar switch with a contact gap of at least 3 mm and have a breaking capacity adequate to the SPA absorption and far from possible erosions or jets of water. The cable to the controller must be H05 with three or five conductors (depending on supply voltage) whose sections must be adequate for the absorption of the SPA (see related table on the back page). Use the appropriate corrugated PT tube for the passage in the walls of the above mentioned cable. The warranty is void if the electrical components of the device are tampered with or replaced with aftermarket parts and/or not recognized as true by the manufacturer.

IL COSTRUTTORE NON E' RESPONSABILE PER I DANNI DOVUTI AD UN'ERRATA O NON CONFORME INSTALLAZIONE

*THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER THAT MAY ARISE FROM INAPPROPRIATE AND NO-COMPLIANT INSTALLATION PROCEDURES
I dati e le caratteristiche indicate non impegnano Albatros S.r.l., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo
di preavviso o sostituzione.*

*Neither the information nor the characteristics reported are binding for Albatros S.r.l., which reserves the right to make any improvements, as deemed
necessary, without notice or with no liability to replacement.*